

## Profil SYS/DIA

### ■ Patient Profilman, David (1982378913)

**Gesamt-Auswertung** 78 Messwert(e)  
16.05.2005 15:00 – 17.05.2005 14:45

	Min.	Mittel.	Max.	StdAbw	> Limit
<b>SYS</b>	110	123,8	139	8,8	26,9%
<b>DIA</b>	80	93,6	109	8,9	96,2%
<b>PULS</b>	61	79,5	99	11,0	0,0%
<b>MAP</b>	90	103,7	116	6,8	64,1%
<b>PP</b>	5	30,3	55	12,2	1,3%

**Tag-Auswertung** 60 Messwert(e)  
16.05.2005 15:00 – 17.05.2005 14:45

	Min.	Mittel.	Max.	StdAbw	> Limit
<b>SYS</b>	110	124,2	139	9,2	16,7%
<b>DIA</b>	80	94,0	109	9,0	73,3%
<b>PULS</b>	61	79,7	99	10,9	0,0%
<b>MAP</b>	90	104,1	116	6,7	23,3%
<b>PP</b>	5	30,2	55	13,1	1,7%


### Tag / Nacht Abweichung

<b>MBPS</b>	0,6	mmHg
<b>SYS</b>	1,1%	Absenkung bei Nacht
<b>DIA</b>	2,0%	Absenkung bei Nacht
<b>PULS</b>	0,9%	Absenkung bei Nacht
<b>MAP</b>	1,7%	Absenkung bei Nacht
<b>PP</b>	1,8%	Anstieg bei Nacht

**Nacht-Auswertung** 18 Messwert(e)  
16.05.2005 22:00 – 17.05.2005 06:30

	Min.	Mittel.	Max.	StdAbw	> Limit
<b>SYS</b>	112	122,8	134	7,7	50,0%
<b>DIA</b>	81	92,1	107	8,5	100,0%
<b>PULS</b>	63	78,9	98	11,6	0,0%
<b>MAP</b>	91	102,3	115	7,3	100,0%
<b>PP</b>	12	30,7	50	8,8	5,6%

### Sys/Dia

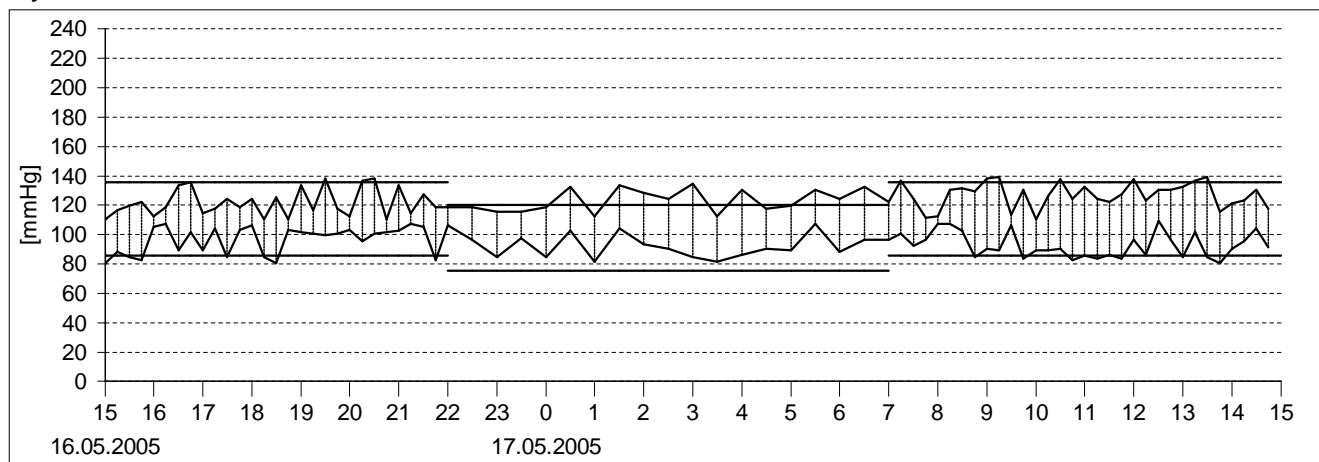

### Puls

